



Kølevandsanlæg M0.

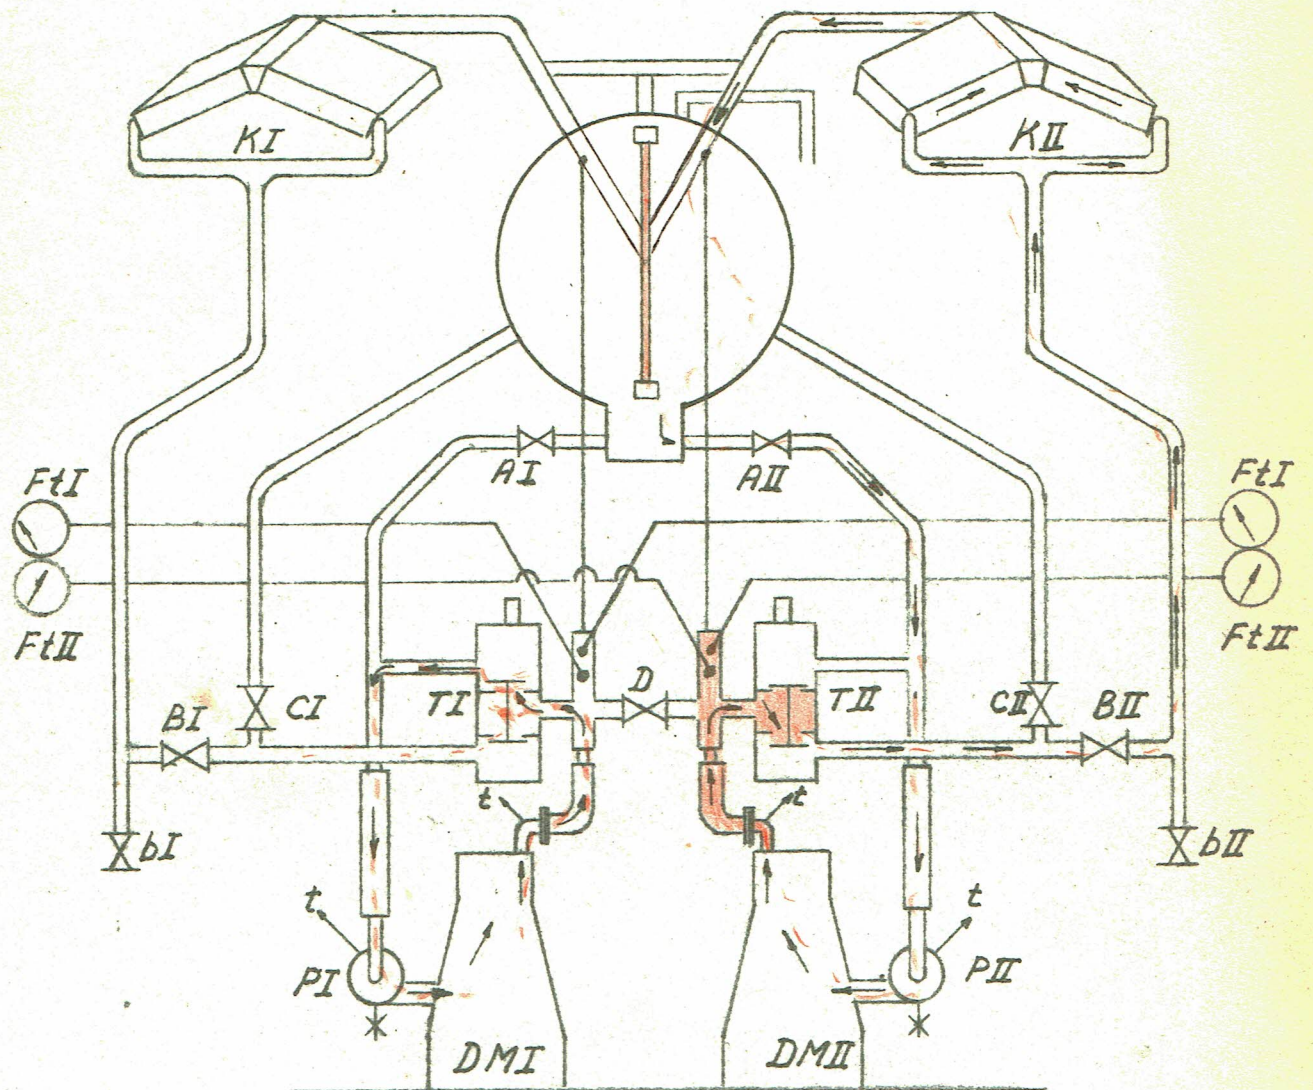


Cirkulation ved lav temperatur

Kold

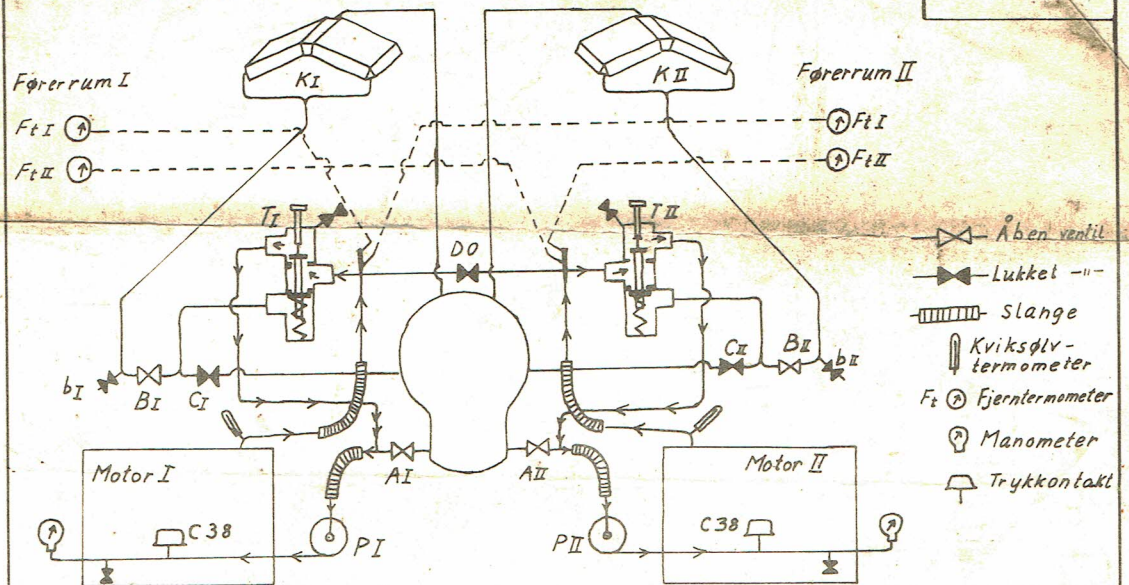


Cirkulation ved høj temperatur

Varm

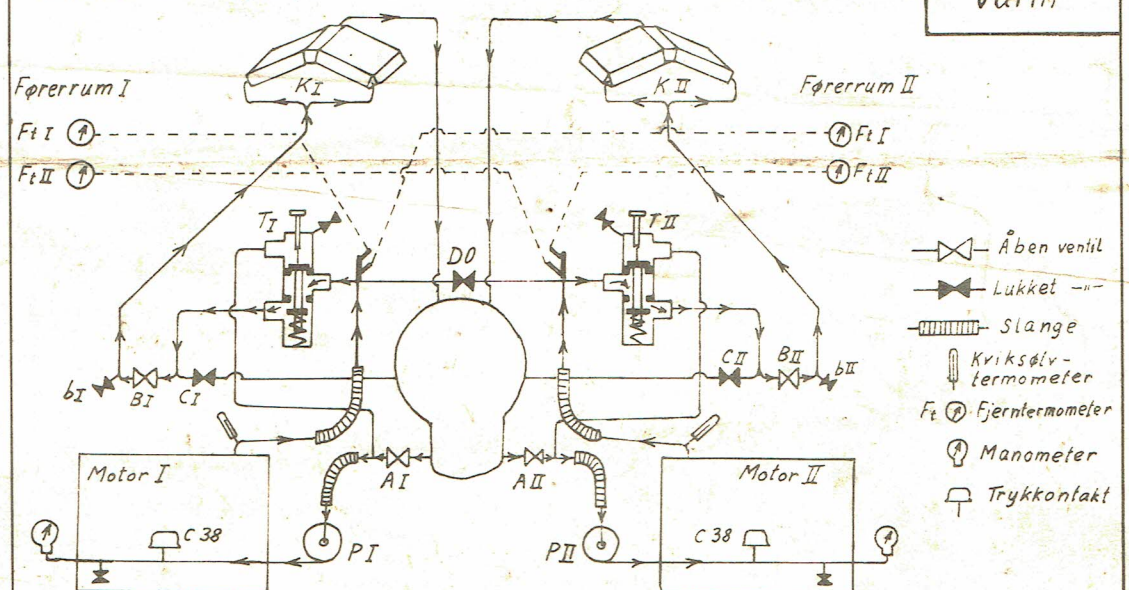

Cirkulation med suspenderet AKO-termostatventil T II

Susp

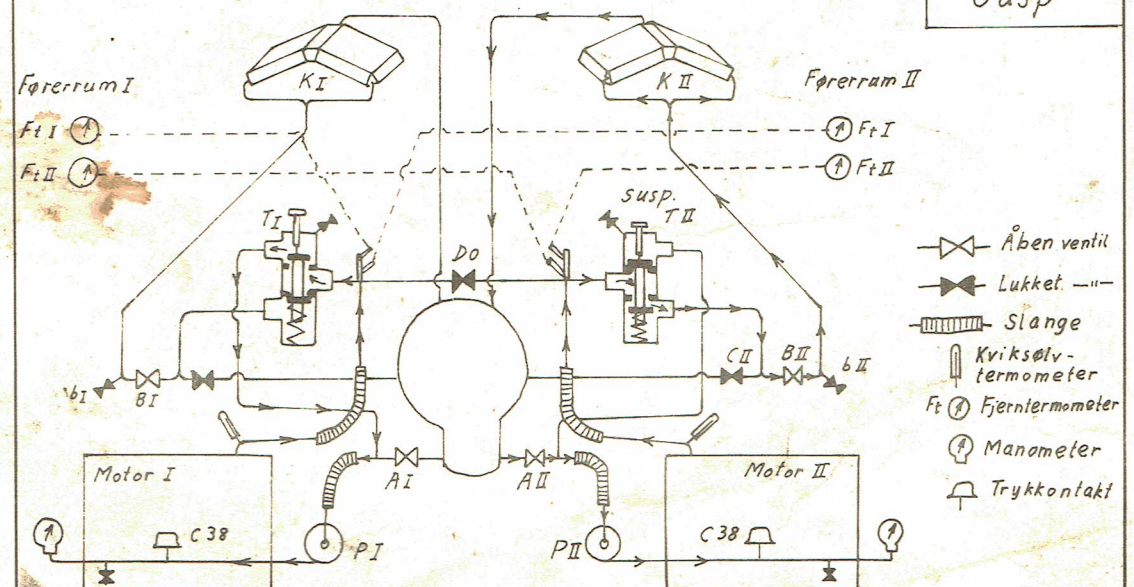

Danske Statsbaner

B/h 64 CH

Kølevandssystem i Mo
med AKO-termostatventiler

Tegn nr

1095

A